


受水槽仕様	
仮設用 FRPパネルタンク R3	
耐震基準	1.0G
槽体	FRP製 複合板
組立ボルト	溶融亜鉛メッキ
組立ボルト(気相部)	防護材付ボルト
架台	650H架台
アンカーボルト	別途
槽内照度率	99.9%
色調	アイボリー

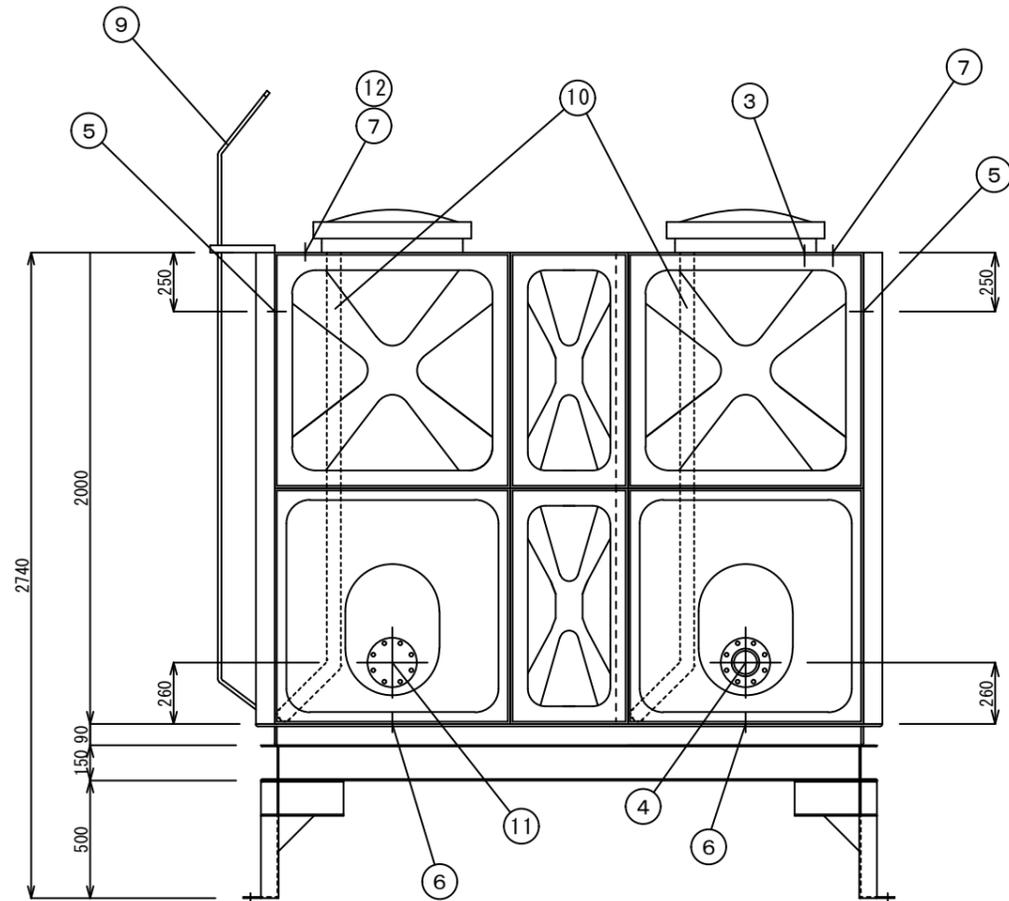

品番	品名	規格	材質	数量	備考
12	入水口	50A	CAC	1	ネジコミソケット
11	出水口	100A	PVC	2	メクラフランジ付 使用不可
10	内ハシゴ		PVC	2	
9	外ハシゴ		STK	1	
8	通気口	φ60	ABS	1	防虫網付
7	電極座	50A	ABS	1	
6	排水口	50A	FC	2	10Kフランジ
5	溢水口	100A	FC	2	10Kフランジ
4	出水口	100A	FC	2	10Kフランジ
3	入水口	75A	FC	1	10Kフランジ
2	マンホール	φ600	FRP	2	
1	タンク本体		FRP		
納入先		品名		備考	
		殿		仮設用 FRPパネルタンク R3	
承認	検図	設計	製図	尺度	タンク寸法
			北村	1/30	2000 × (1000+1500) × 2000H
			20.12.30		機種
					仕様
					1.0G
(株)トータスサービス				図番	
				TS-KT-R3	